

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

*(наименование территориального органа МЧС России)*

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

*(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)*

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

*(наименование органа государственного пожарного надзора)*

236010, г. Калининград, ул. Озерная, д.31; тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

*(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)*

*(телефон доверия 79-99-99)*

МОНД и ПР Гусевского городского округа Озерского, Нестеровского районов

*(наименование органа государственного пожарного надзора)*

238050, г. Гусев, ул. Правобережная, 3, тел. (40143) 3-15-39

*(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)*

**ПРЕДПИСАНИЕ № 12/1/26**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной*

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,*

*школы № 3 г. Гусева*

*отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)*

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
МОНД и ПР Гусевского городского округа, Озерского и Нестеровского по пожарному надзору  
районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

*(наименование органа ГПН)*

№ 12 от « 02 марта 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

« 12 » марта 2015 г. с 14 час. 30 мин. по 15 час 30 мин.

« 27 » марта 2015 г. с 11 час. 00 мин. по 12 час 30 мин.

« 08 » апреля 2015 г. с 10 час. 00 мин. по 11 час 00 мин.

проведена проверка Начальником МОНДиПР Гусевского городского округа, Озерского,

*(должность, звание, фамилия, имя, отчество)*

Нестеровского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области,

*государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,*

полковником внутренней службы – Главным государственным инспектором МОНДиПР

*проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

Гусевского городского округа, Озерского, Нестеровского районов по пожарному надзору

Захаренко Александром Васильевичем;

Инспектором МОНДиПР Гусевского городского округа, Озерского,

Нестеровского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области,

старшим лейтенантом внутренней службы – государственным инспектором МОНДиПР

Гусевского городского округа, Озерского, Нестеровского районов по пожарному надзору

Шапаловой Еленой Николаевной

в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения средней  
общеобразовательной школы № 3 г. Гусева, расположенного по адресу: г. Гусев ул. Советская.

25

совместно с И.о. директора МОУ СОШ № 3 Цюра Оксана Викторовна, заместитель

директора по АХЧ Юрилин Виктор Николаевич

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Наружный противопожарный водопровод привести в соответствие с нормативными требованиями.	<p>п. 55 Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.12 г- Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.</p>	01.04.2016 г.	
2.	Системы автоматики (АУПС, вентиляции и дымоудаления) не заблокированы в единую систему.	<p>п. 49 Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.12 г- В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения,</p>	01.04.2016 г.	

		автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.		
3.	Провести чистку воздуховодов системы вентиляции от горючих отходов. Предоставить акт.	п. 50 Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.12 г- Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами	01.04.2016 г.	
4.	Предоставить акты проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта.	п. 61. Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.12 г- Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	01.04.2016 г.	
5.	Предоставить протокол испытания качества огнезащитной обработки несущих элементов металлических конструкций.	п. 21 Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.12 г- Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с	01.04.2016 г.	

		<p>тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода- изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p>		
6.	<p>Предоставить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	<p>п. 61 Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.12 г - Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	01.04.2016 г.	

7.	<p>Пожарные водоемы оборудовать световыми или светоотражающими указателями.</p>	<p>п. 55 Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.12 г-  Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.  Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.  Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.  <b>Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</b></p>	01.04.2016 г.	
8.	<p>Столярную мастерскую отделить от общего коридора противопожарными дверями.</p>	<p>п. 1.82. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» - Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электроцитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</p>	01.04.2016 г.	
9.	<p>Двери кладовых в столовой установить противопожарные.</p>	<p>п. 1.82. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» - Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электроцитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения</p>	01.04.2016 г.	

		белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	
10.	Двери коридоров оборудовать приспособлениями для samozакрывания.	п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для samozакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.	01.04.2016 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник МОНДиПР Гусевского городского округа, Озерского  
Нестеровского районов УНДиПР ГУ МЧС России по  
Калининградской области - Главный государственный инспектор  
МОНДиПР Гусевского городского округа, Озерского и  
Нестеровского районов по пожарному надзору Захаренко А.В.

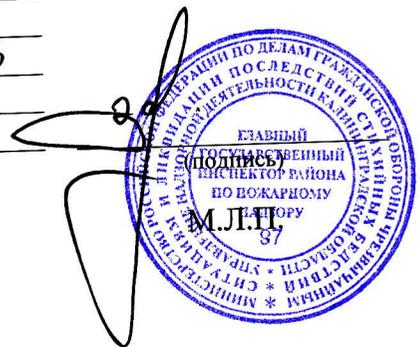

« 08 » апреля 2015 г.

Инспектор МОНДиПР Гусевского городского округа, Озерского  
Нестеровского районов УНДиПР ГУ МЧС России по  
Калининградской области - государственный инспектор  
МОНДиПР Гусевского городского округа, Озерского и  
Нестеровского районов по пожарному надзору Шаповалова Е.Н.



« 08 » апреля 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

✓   
(подпись)

И.о. директора МОУ СОШ № 3 Цюра О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 8 » апреля 2015 г.